

Schulzentrum Reinbek

Asbestmessungen

17. Dezember 2018

Legende

In jedem Raum sind zwei Messungen durchgeführt worden. Wenn die Messwerte unterschiedlich waren, sind beide aufgeführt worden, beginnend mit dem höheren Messwert.


Die farbliche Zuordnung erfolgte analog der Dringlichkeitsstufen der Asbestrichtlinie. Der Zielwert für eine Asbestsanierung liegt bei 500 Faser pro m³. Räume mit diesem Wert gelten als asbestsaniert. Ab einer Faserzahl von 1.000 pro m³ sind sofortige Maßnahmen einzuleiten. Bei einer Faserbelastung von 500 bis 999 Fasern pro m³ sind mittelfristige Maßnahmen einzuleiten.

unter 500 Fasern /m³



500 – 999 Fasern /m³

über 1.000 Fasern /m³

1. Obergeschoss

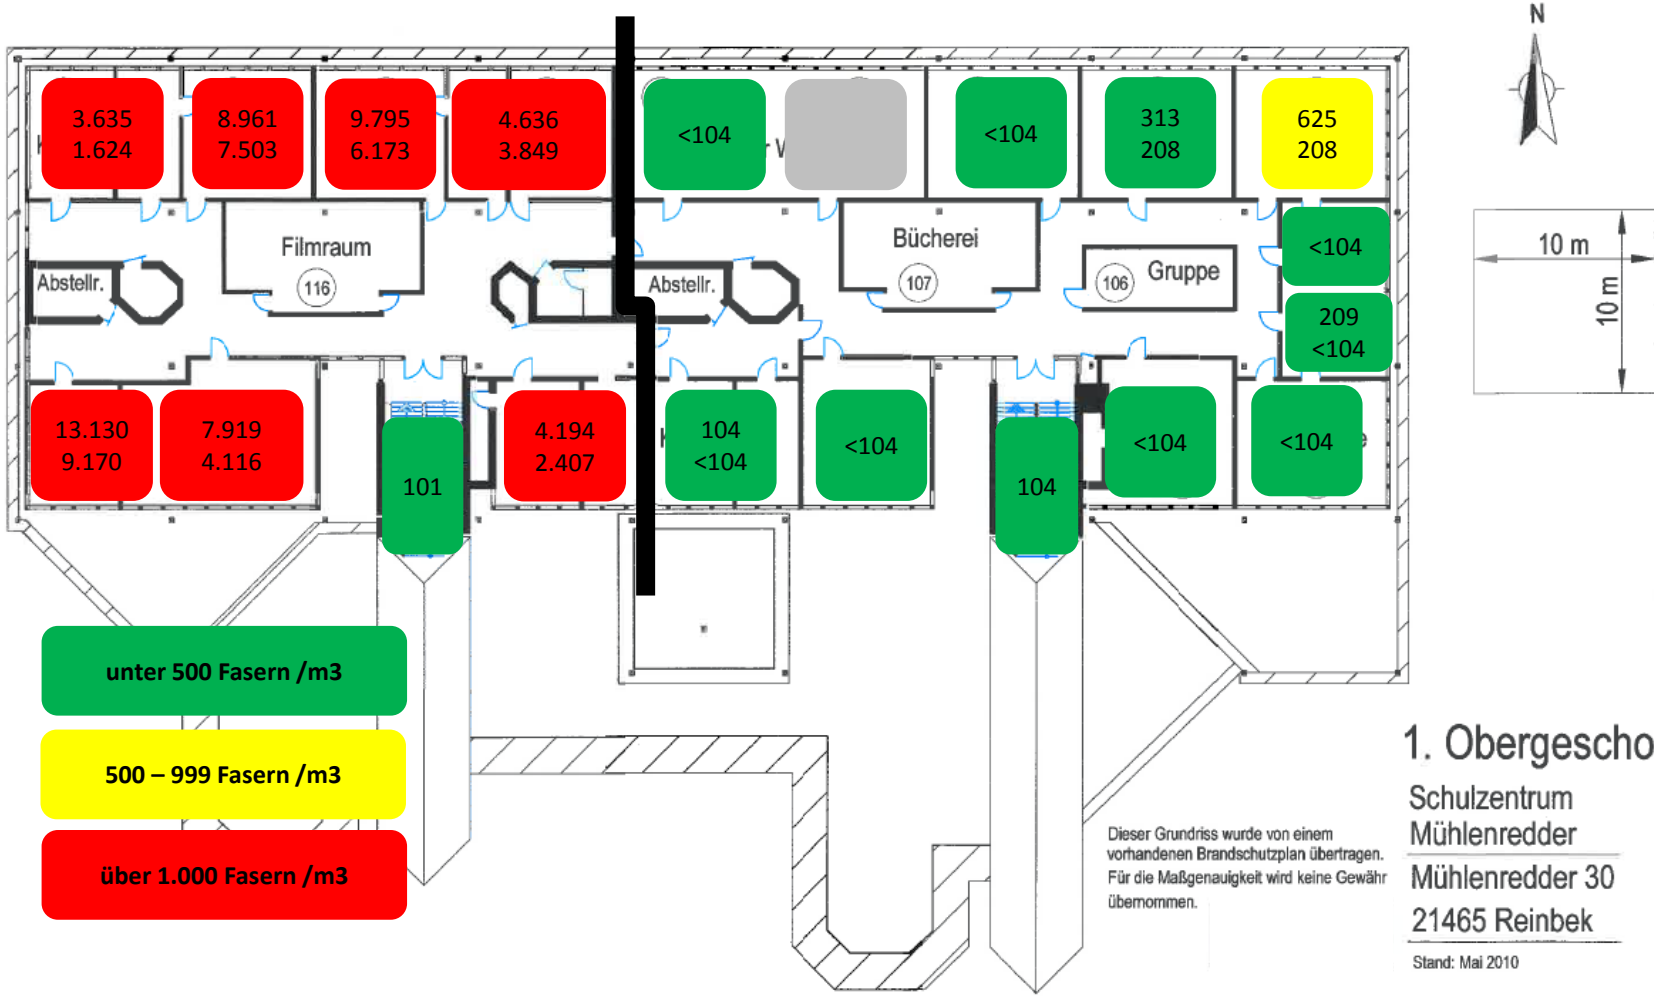

2. Obergeschoss

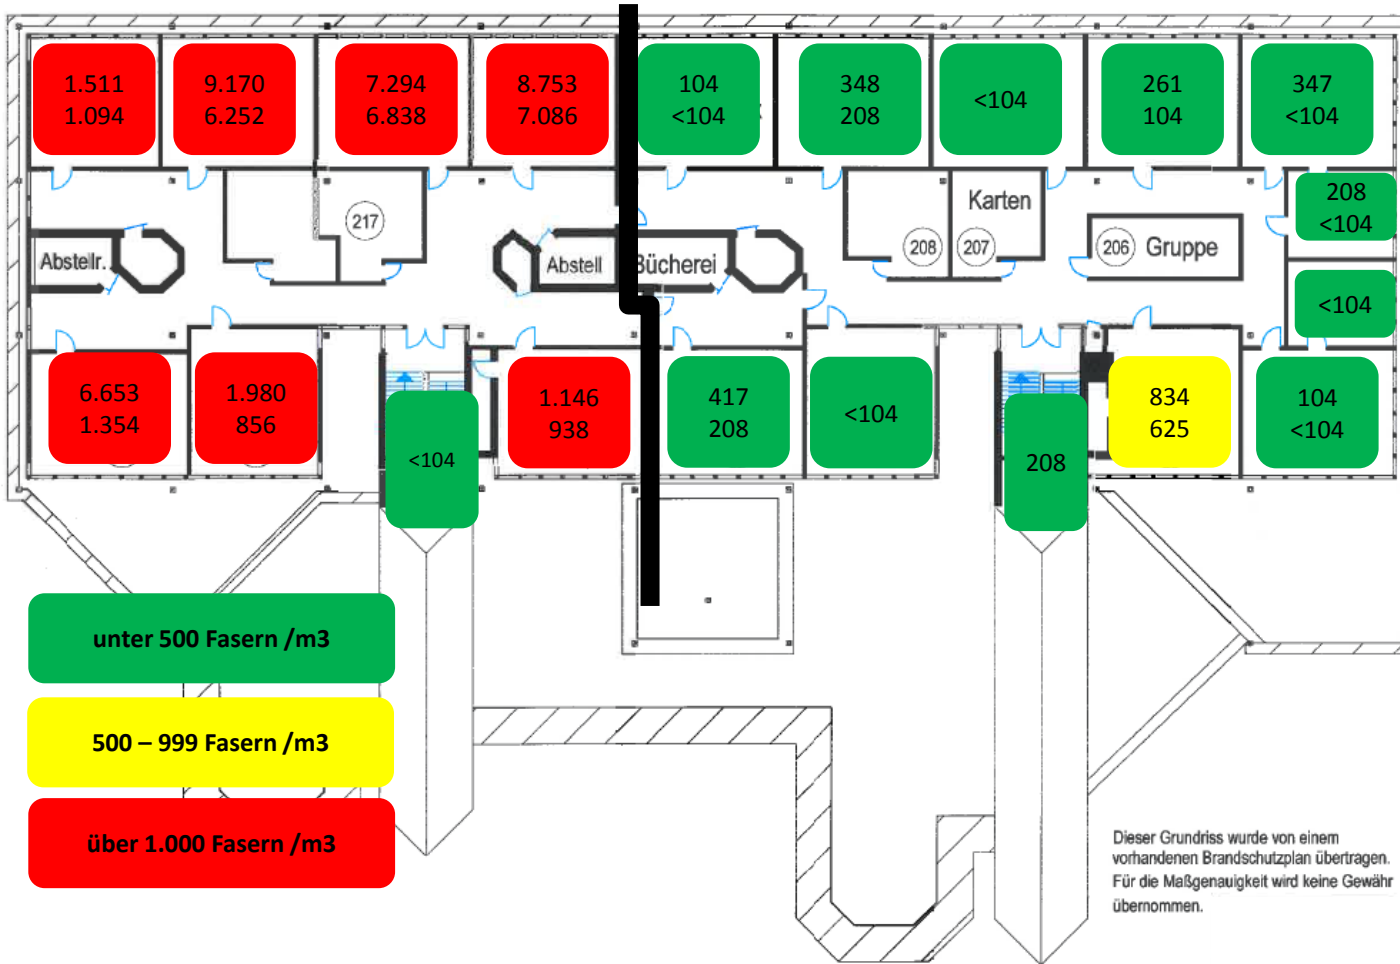

2. Obergeschoss

Schulzentrum
Mühlenredder
Mühlenredder 30
21465 Reinbek

Stand: Mai 2010

